Kryteria zwrotu rdzeni – zbiorniki AdBlue

All electronics and wiring harness must be in place !

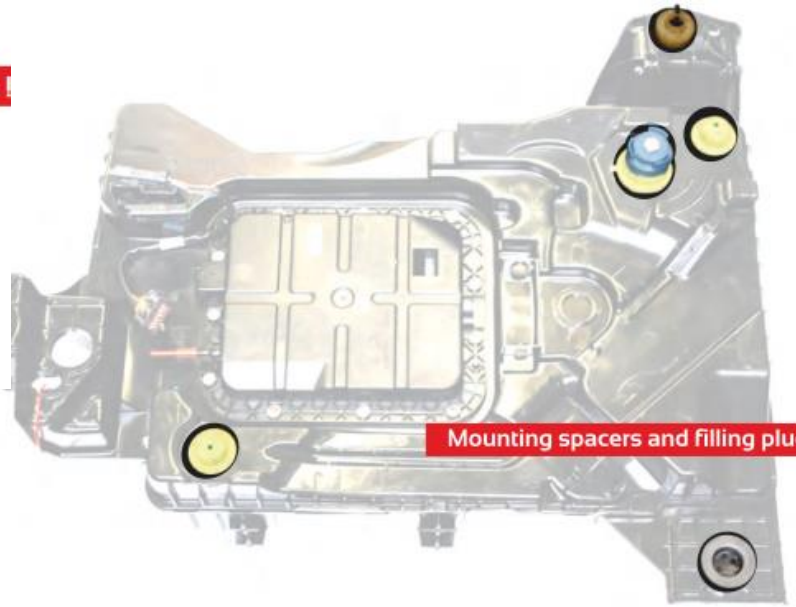

Mounting spacers and filling plugs/caps must be in place

The tank must have thermal shields (if the type has them)

Kryteria zwrotu rdzeni – zbiorniki AdBlue

1. Zwracany rdzeń powinien posiadać ten sam numer co część zakupiona lub numer zamiennika

- Numer ADB00x jest wewnętrznym numerem Turbo-Tec. Numer OEM znajduje się na obudowie zbiornika

2. Zbiornik powinien być kompletny tzn. moduł tłoczący nie może być zdemontowany
3. Wiązka elektryczna nie może być usunięta
4. Korki nie mogą być zdemontowane
5. Metalowe tuleje montażowe nie mogą być usunięte
6. W zależności od modelu osłona termiczna nie może być zdemontowana
7. Tuleje dystansowe z tworzywa sztucznego nie mogą być usunięte
8. Korki zlewowe nie mogą być zdemontowane

Uszkodzenia mechaniczne/pęknięcia: Zbiorniki wykonane są z materiału odpornego na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne / pęknięcia. Uszkodzenia o tym charakterze praktycznie nie występują .

Kryteria zwrotu rdzeni – zbiorniki AdBlue

1. Zwracany rdzeń powinien posiadać ten sam numer co część zakupiona lub numer zamiennika

* Numer ADB00x jest wewnętrznym numerem Turbo-Tec. Numer OEM znajduje się na obudowie zbiornika

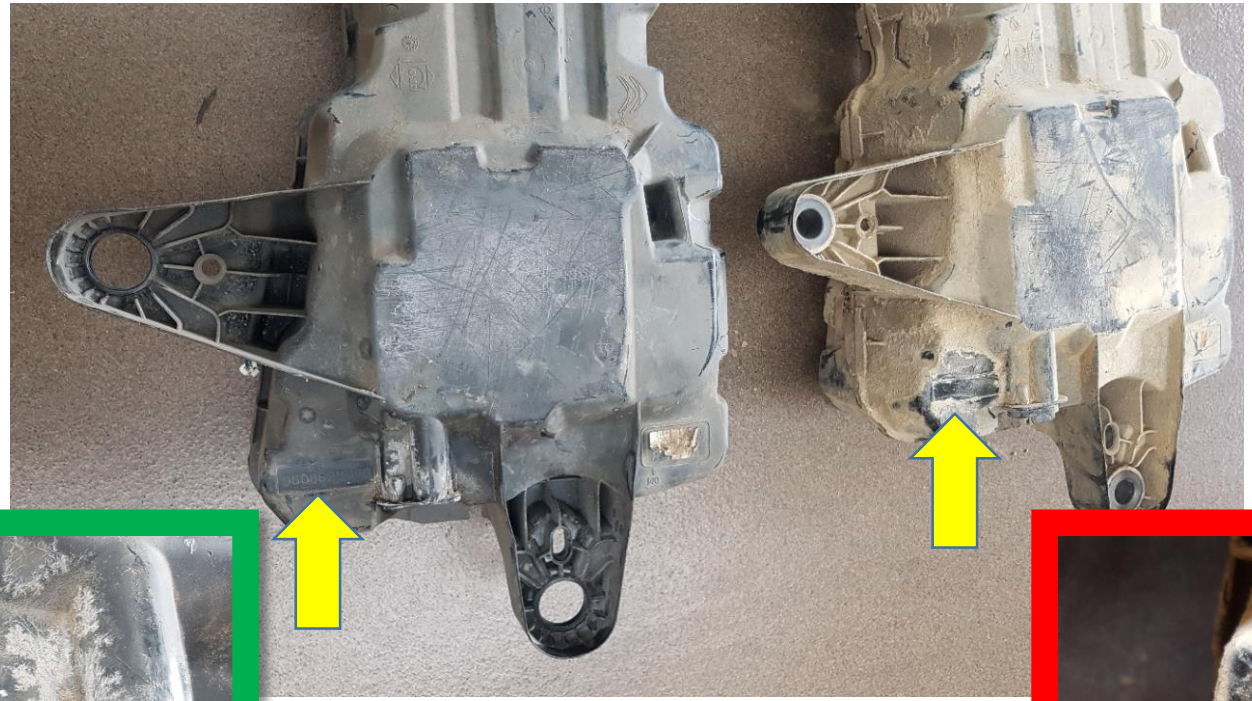

2. Zbiornik powinien być kompletny tzn. moduł tłoczący nie może być zdemontowany
3. Wiązka elektryczna nie może być usunięta
4. Korki nie mogą być zdemontowane
5. Metalowe tuleje montażowe nie mogą być usunięte

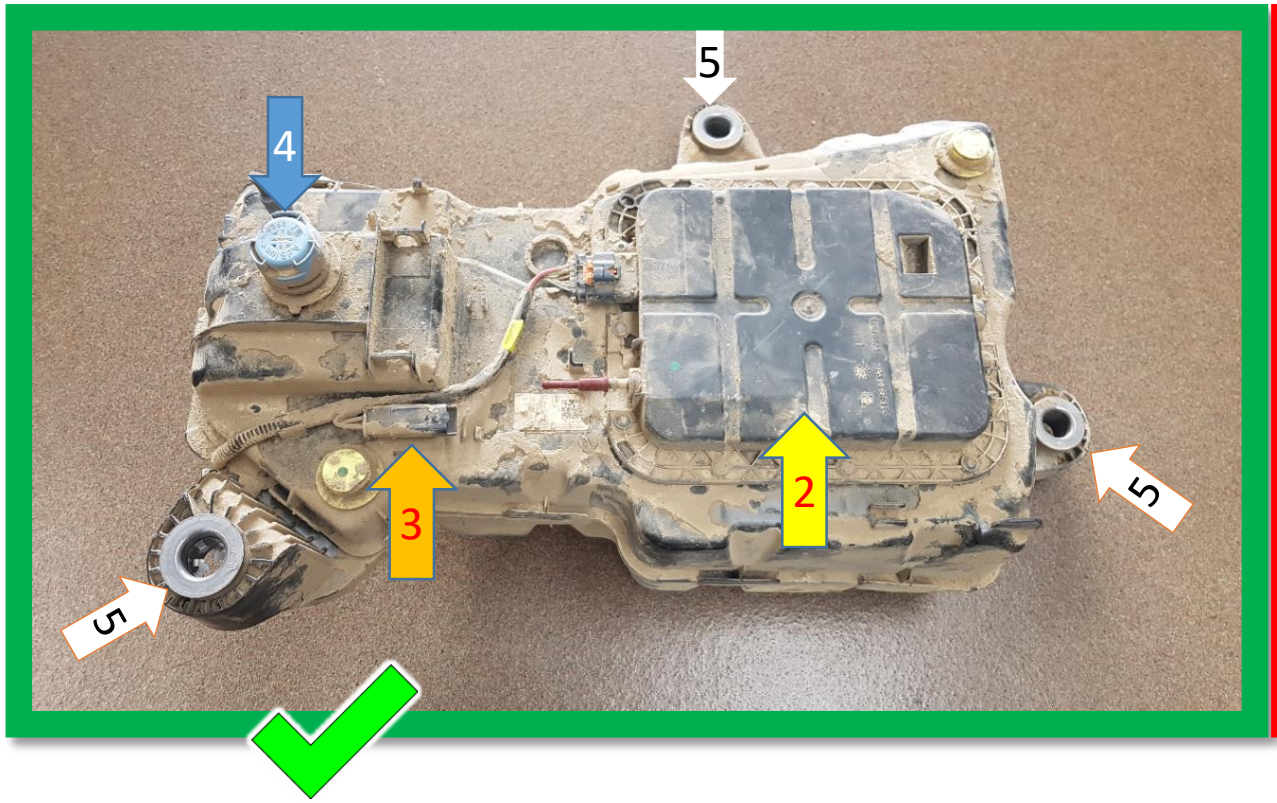

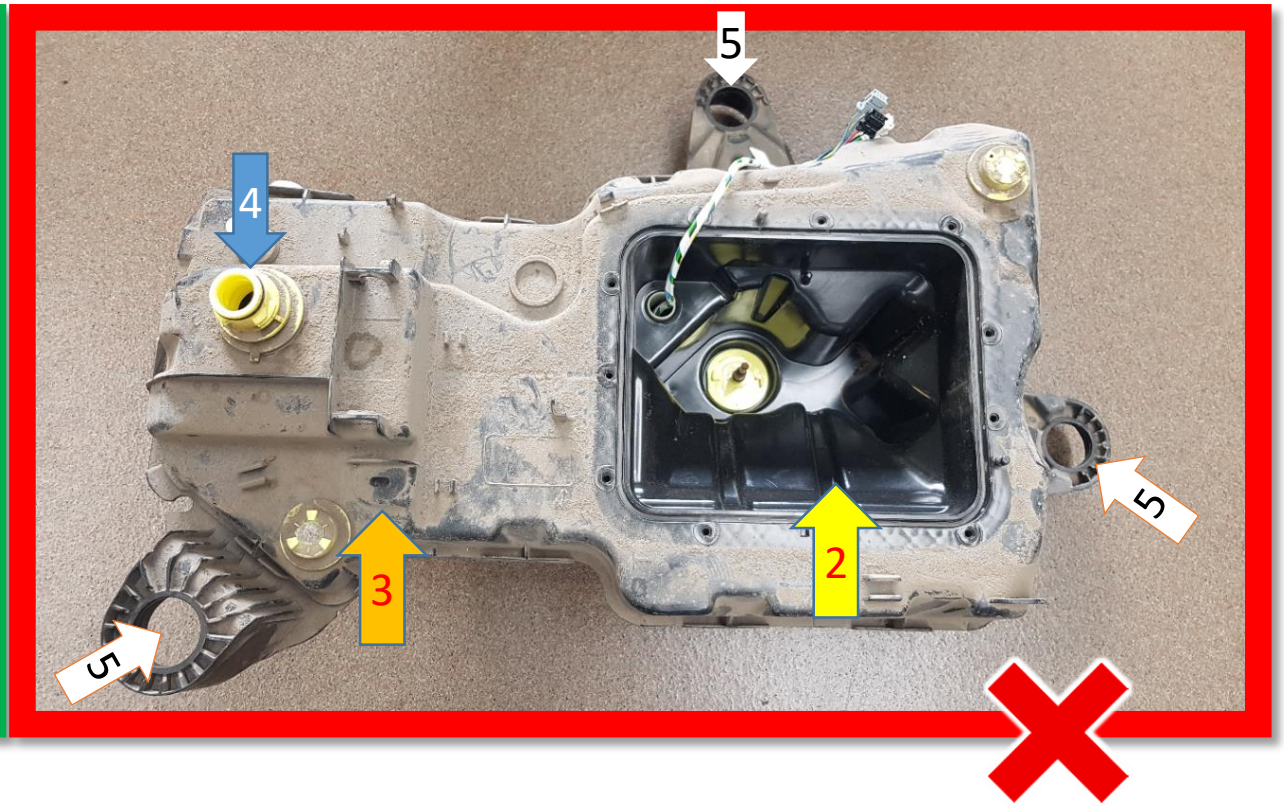

6. W zależności od modelu osłona termiczna nie może być zdemontowana

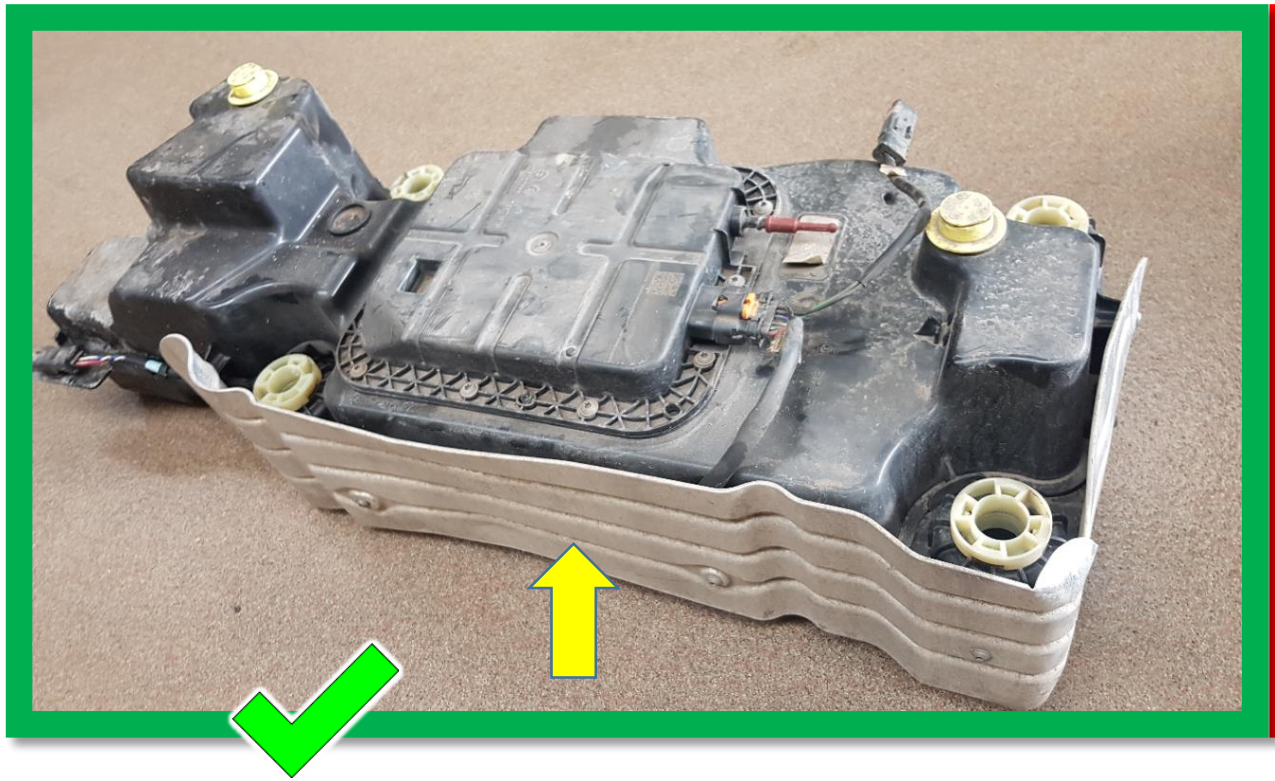

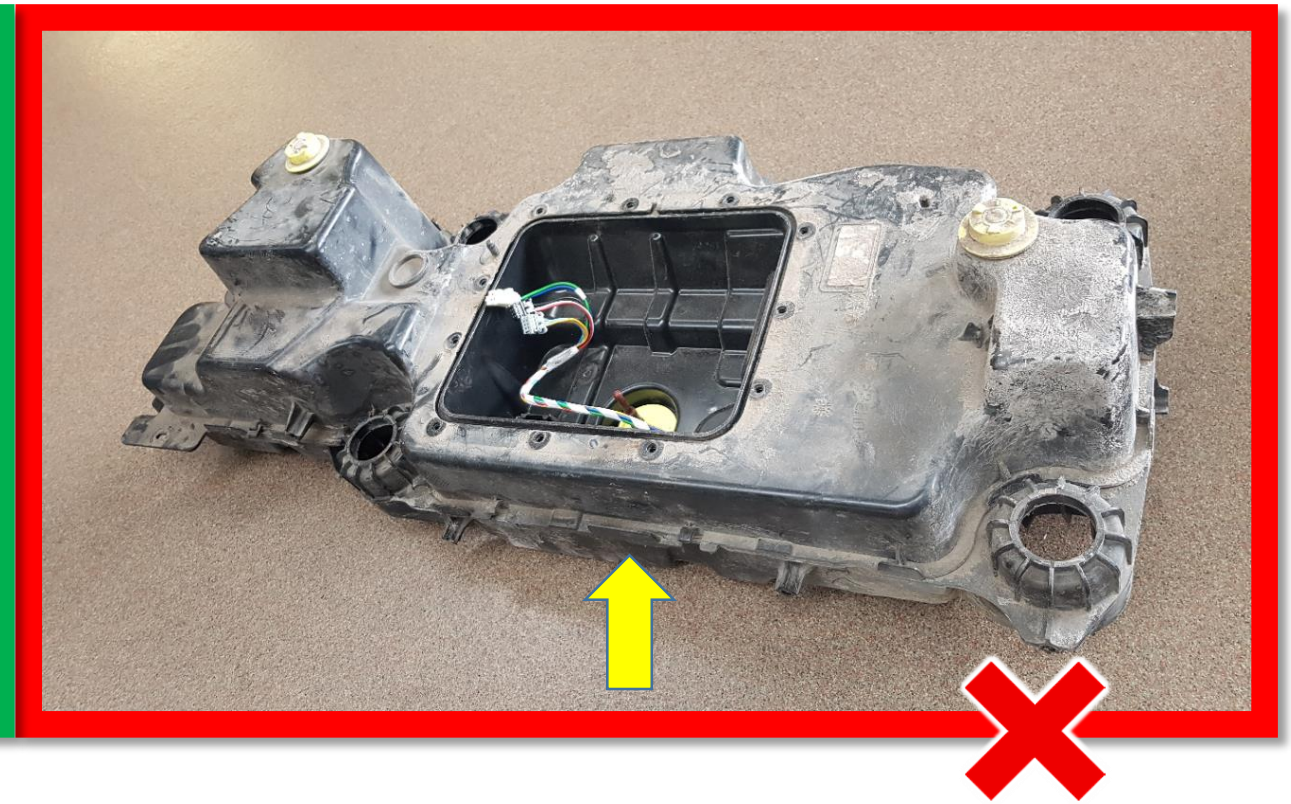

7. Tuleje dystansowe z tworzywa sztucznego nie mogą być usunięte

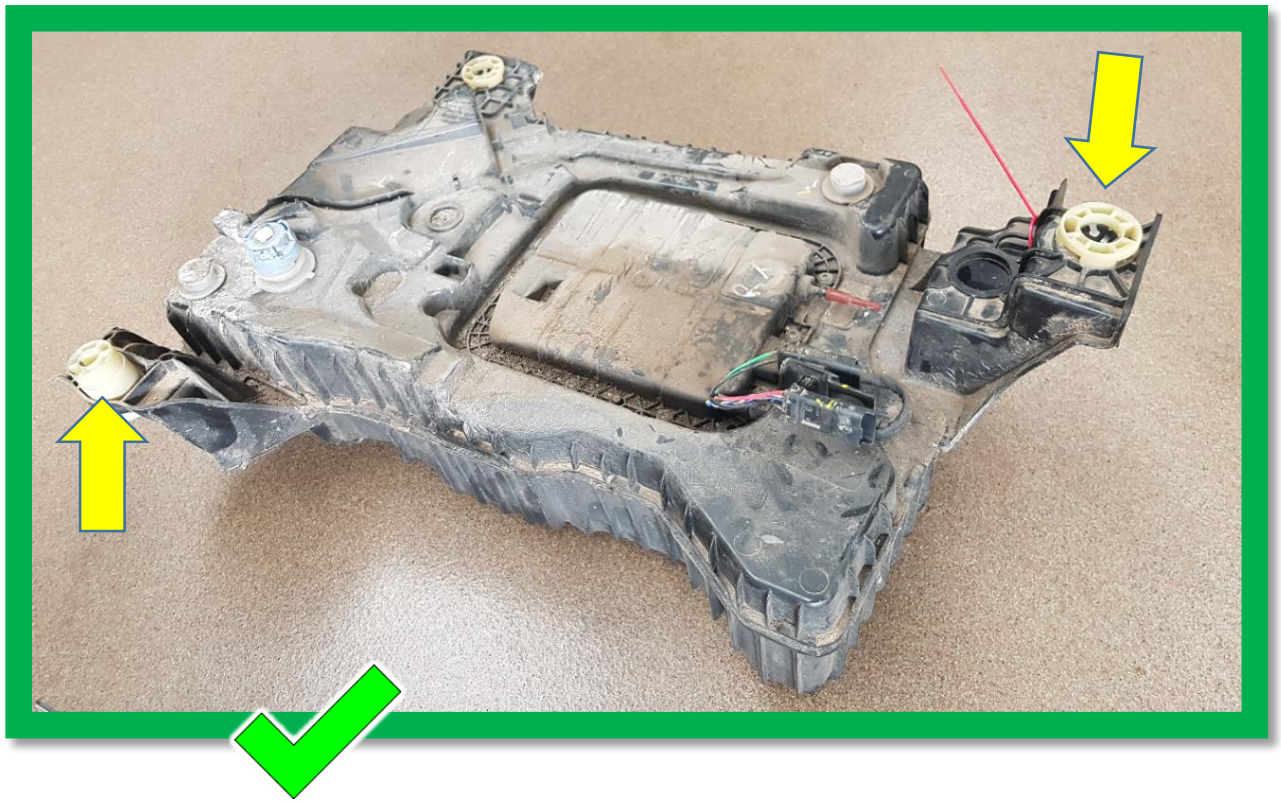

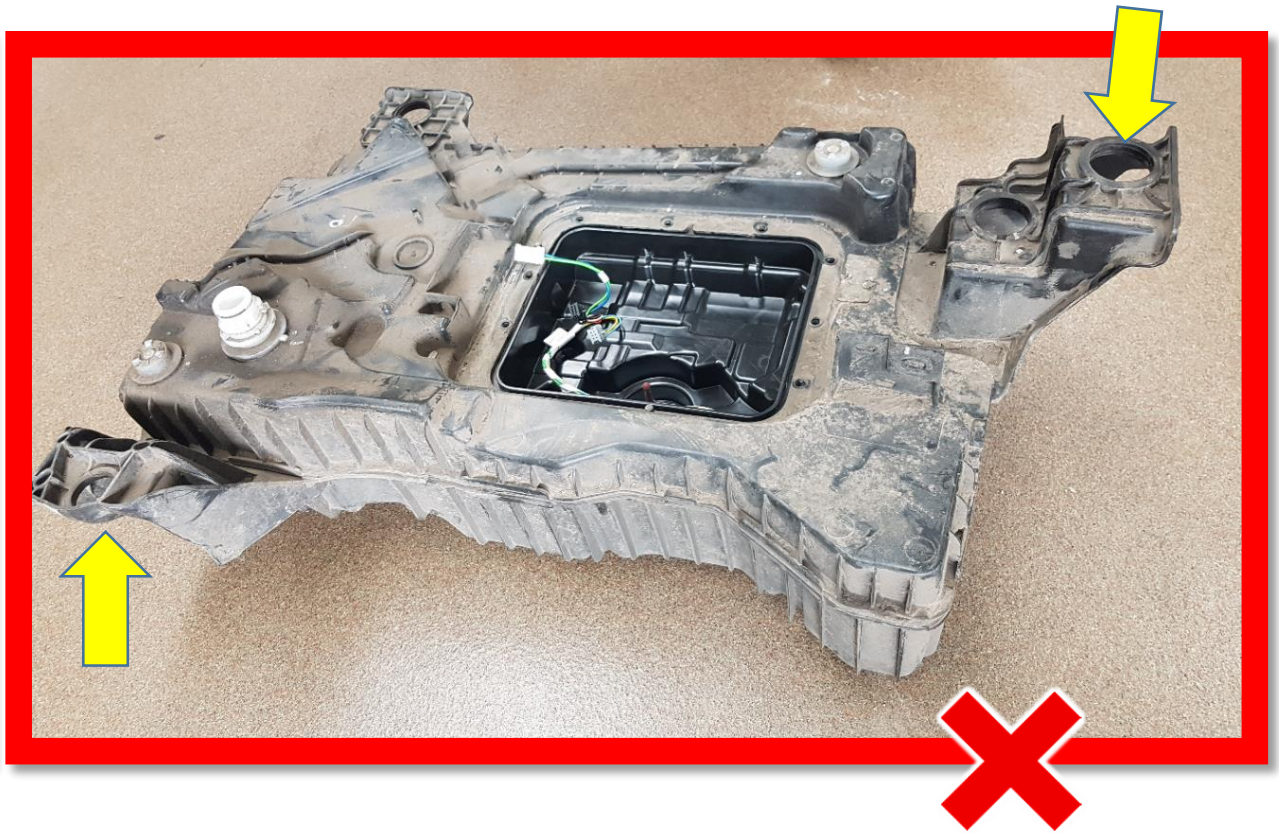
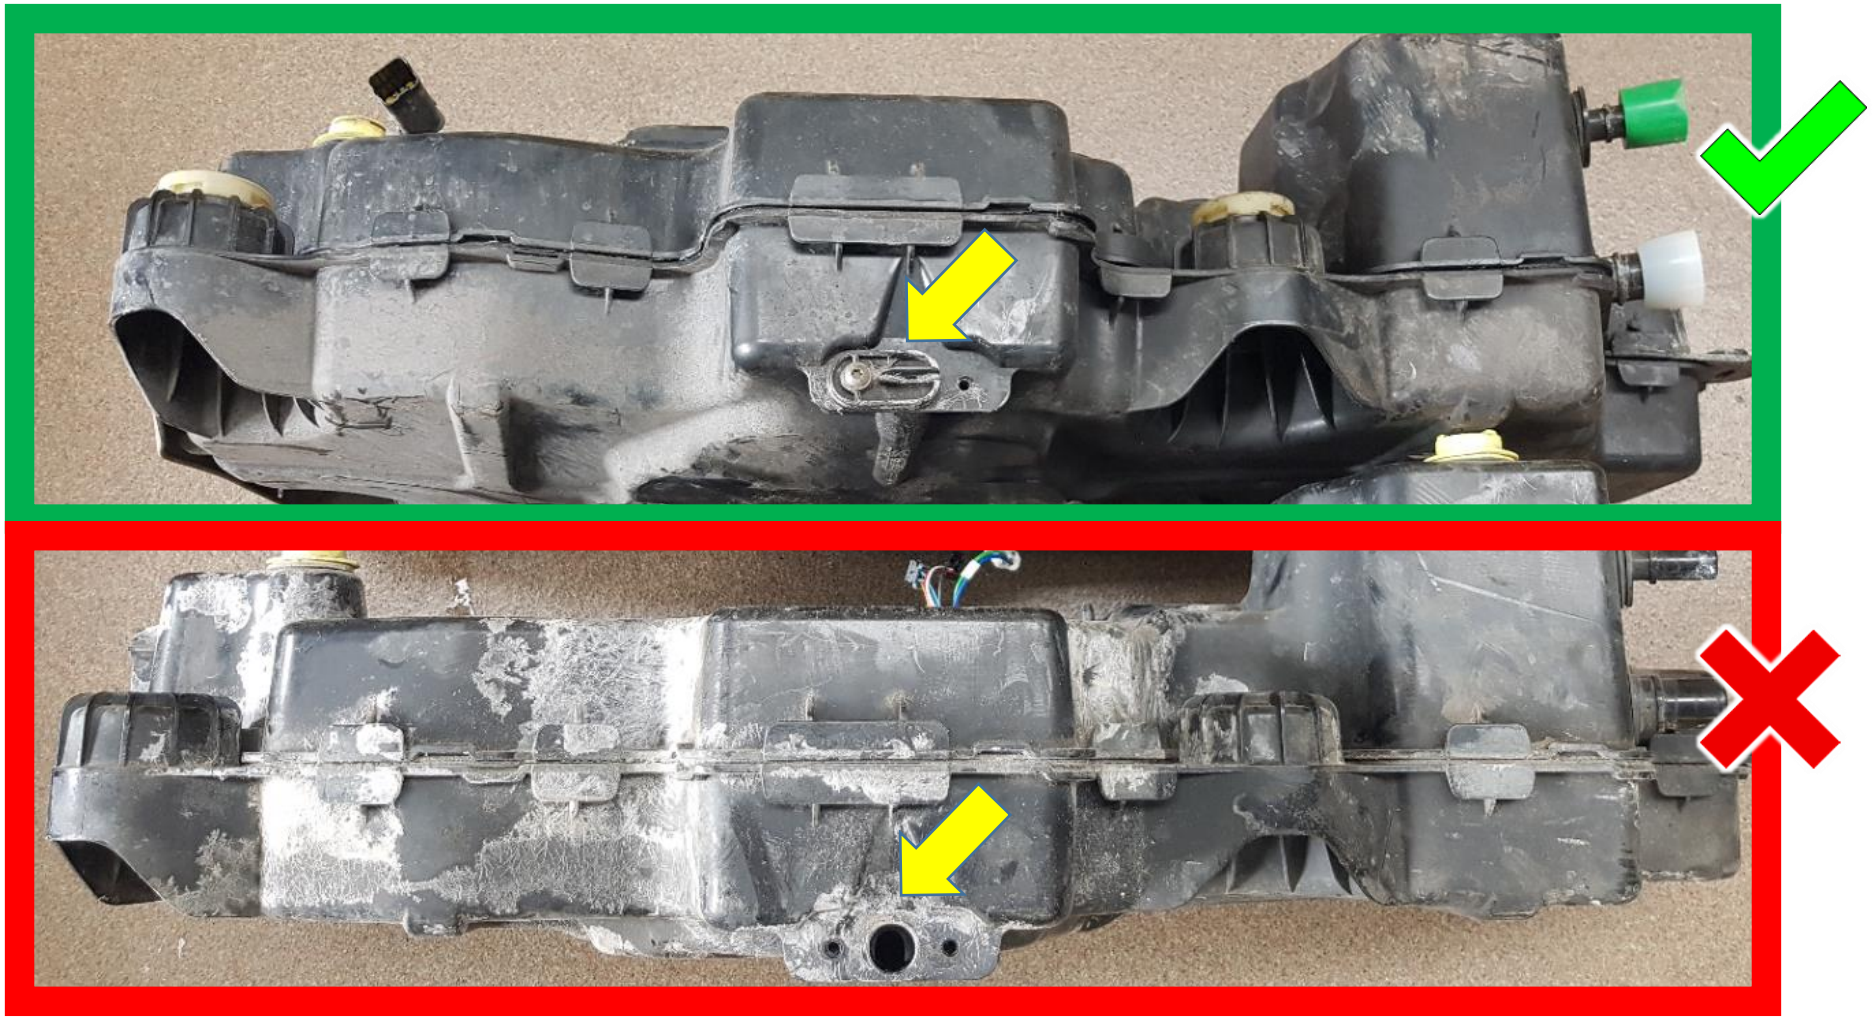
8. Korki zlewowe nie mogą być zdemontowane